

EDAR Valdemaqueda

MUNICIPIO AL QUE DA SERVICIO

Valdemaqueda

EN SERVICIO DESDE

1993

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado:
800 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
4.000 h.e.


DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Explanación
- Pretratamiento
- Decantador primario
- Tanque IMHOFF
- Biodiscos rotativos
- Decantador secundario

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Eras de secado
- Cerramientos y emisario de salida

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

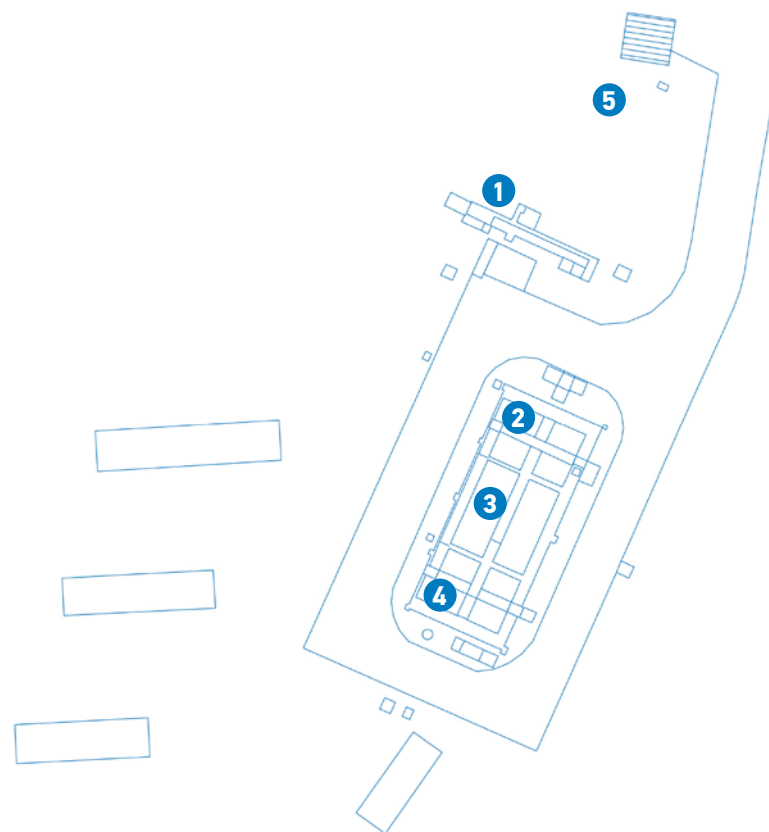

1. Pretratamiento
2. Decantación primaria
3. Tratamiento biológico
4. Decantación secundaria
5. Edificio de control

⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.