EDAR Valdemorillo

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO

Valdemorillo

EN SERVICIO DESDE

1993

ÚLTIMA AMPLIACIÓN

2004

DATOS DE DISEÑO

- Caudal autorizado: 2.665 m^3/día
- Habitantes equivalentes de diseño[1]: 11.000 h.e.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Obra de llegada y alivio de pluviales
- Tamizado de pluviales
- Pozo de gruesos
- Desbaste de sólidos
- Desarenador-desengrasador aireado
- Decantador para tratamiento de pluviales aliviadas pretratadas
- Tratamiento biológico mediante aeración prolongada, tipo carrusel (con nitrificación-desnitrificación), con 2 líneas compuestas por:
  - Reactor biológico
  - Decantador secundario
  - Recirculación de fangos
- Arqueta de agua tratada

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE FANGO

- Espesador de gravedad
- Deshidratación mediante centrífuga
- Silo de almacenamiento de fangos

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

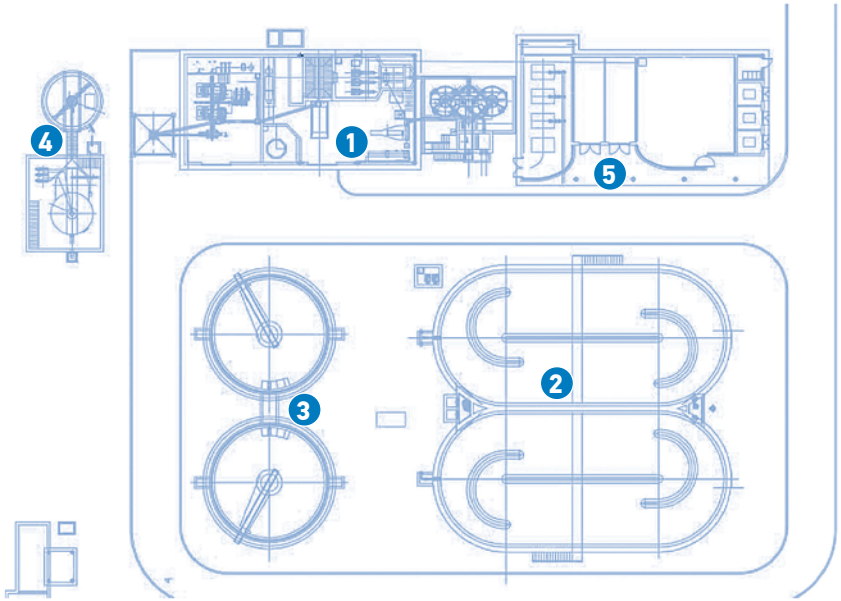

1. Pretratamiento
2. Tratamiento biológico
3. Decantación secundaria
4. Espesamiento del fango
5. Edificio de control

[1] Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.