

EDAR Batres

Municipio al que da servicio:

Batres

En servicio desde: 2005

Datos de diseño:


- Caudal autorizado: 410 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño ⁽¹⁾: 2000 h.e.

Descripción de la línea de agua:

- Obra de llegada con predesarenado
- Tamizado de finos
- Decantador de pluviales
- Tratamiento biológico
- Decantadores secundarios
- Arqueta de agua tratada con vertido a cauce

Descripción de la línea de fango:

- Espesador de gravedad
- Depósito de almacenamientos de fangos espesados

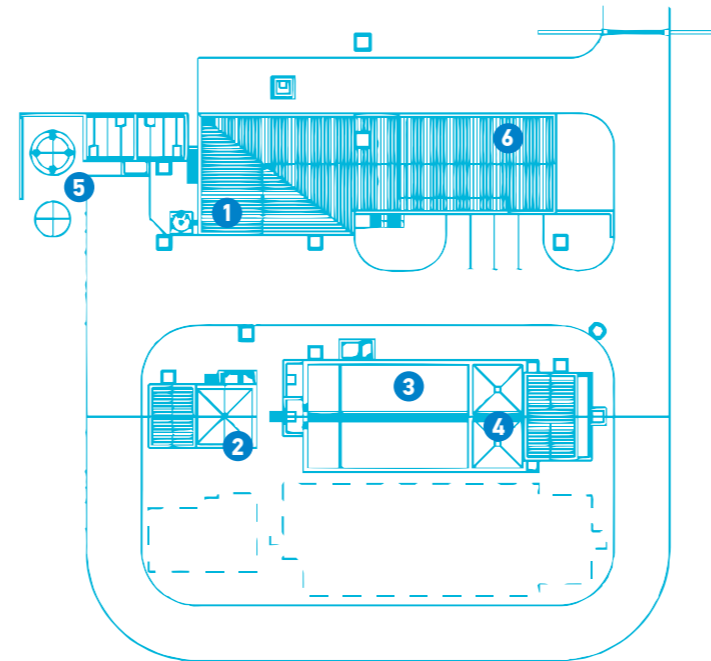

1. Pretratamiento
2. Decantación primaria
3. Tratamiento biológico
4. Decantación secundaria
5. Espesamiento del fango
6. Edificio de control

⁽¹⁾Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96