

# EDAR Valdeavero

## Municipio al que da servicio:

Valdeavero

## En servicio desde: 2004

## Datos de diseño:


- Caudal autorizado: 820 m<sup>3</sup>/día
- Habitantes equivalentes de diseño <sup>(1)</sup>: 4000 h.e.

## Descripción de la línea de agua:

- Desbaste de aliviados
- Pozo de gruesos + reja de gruesos
- Bombeo
- Desbaste de finos
- Decantación pluviales
- Tratamiento secundario
- Decantación secundaria

## Descripción de la línea de fango:

- Recirculación de fangos
- Extracción de fangos y tratamiento primario
- Extracción de fangos en exceso
- Espesamiento
- Almacenamiento

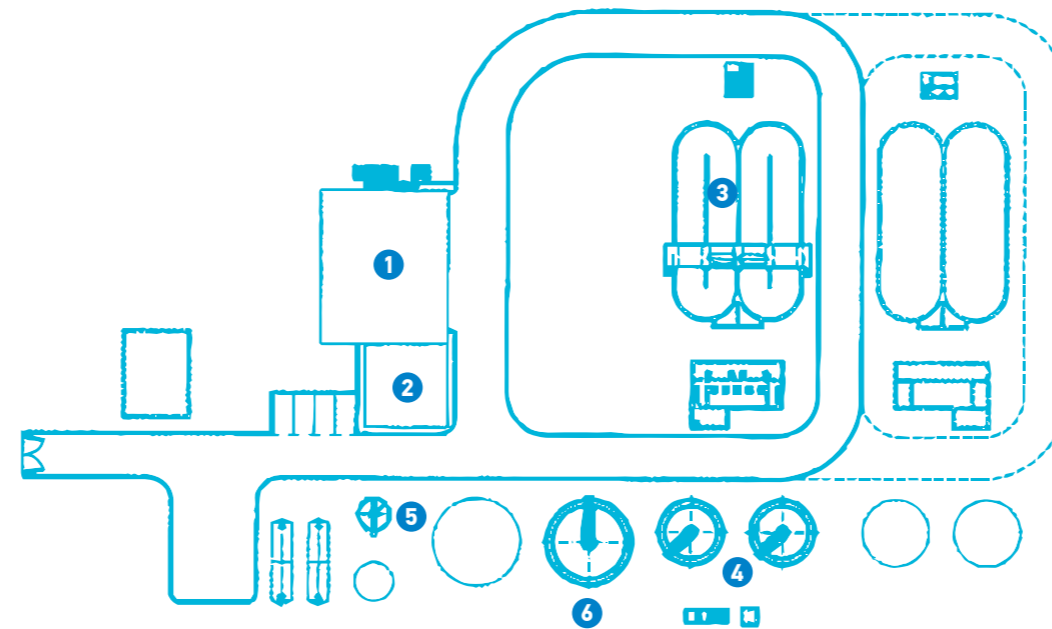

1. Pretratamiento
2. Edificio de control
3. Tratamiento biológico
4. Decantación secundaria
5. Espesamiento del fango
6. Tanque de tormentas

<sup>(1)</sup>Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96

