

EDAR Venturada

MUNICIPIOS A LOS QUE DA SERVICIO

Venturada

EN SERVICIO DESDE

1988

ÚLTIMA AMPLIACIÓN

2005

DATOS DE DISEÑO


- Caudal autorizado:
1.098 m³/día
- Habitantes equivalentes de diseño⁽¹⁾:
5.356 h.e.

DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA

- Aliviadero
- Tamizado de las aguas derivadas al by-pass general
- Estanque de tormentas
- Pozo de gruesos
- Reja manual de gruesos
- Tamiz autolimpiable
- Desarenador-desengrasador en canal aireado
- Arqueta de reparto a reactores biológicos

- 2 canales de oxidación
- 2 decantadores secundarios
- Depósito de agua tratada
- Arqueta de toma de muestras

PLANO GENERAL DE LA PLANTA

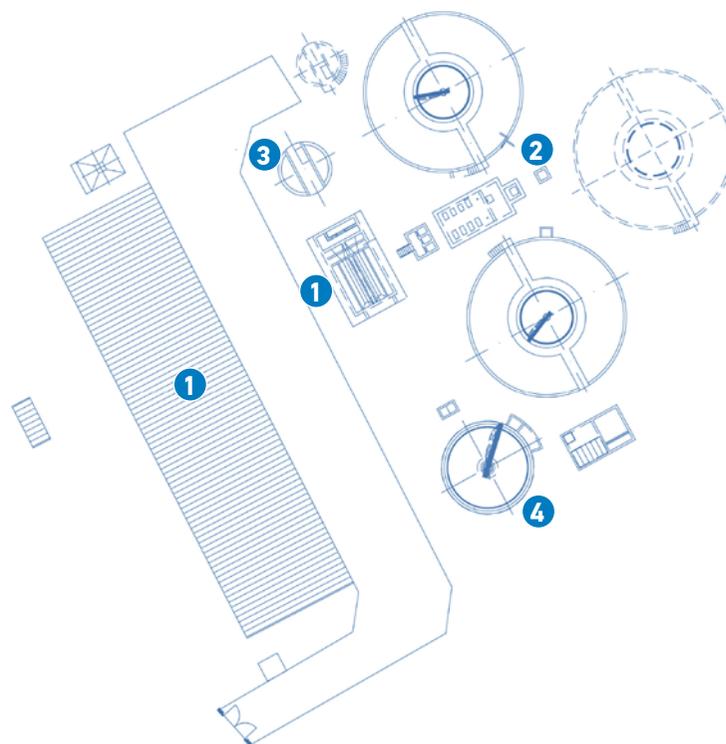

1. Pretratamiento
2. Tratamiento biológico-decantación secundaria
3. Espesamiento del fango
4. Tanque de tormentas

⁽¹⁾ Habitantes equivalentes de dimensionamiento de las plantas. Calculados según la Directiva 271/91 de la Unión Europea y el RD 509/96.